



dz. nr 14/1      dz. nr 14/14


chodnik      teren w  
kostka pref.      zagospodarowaniu

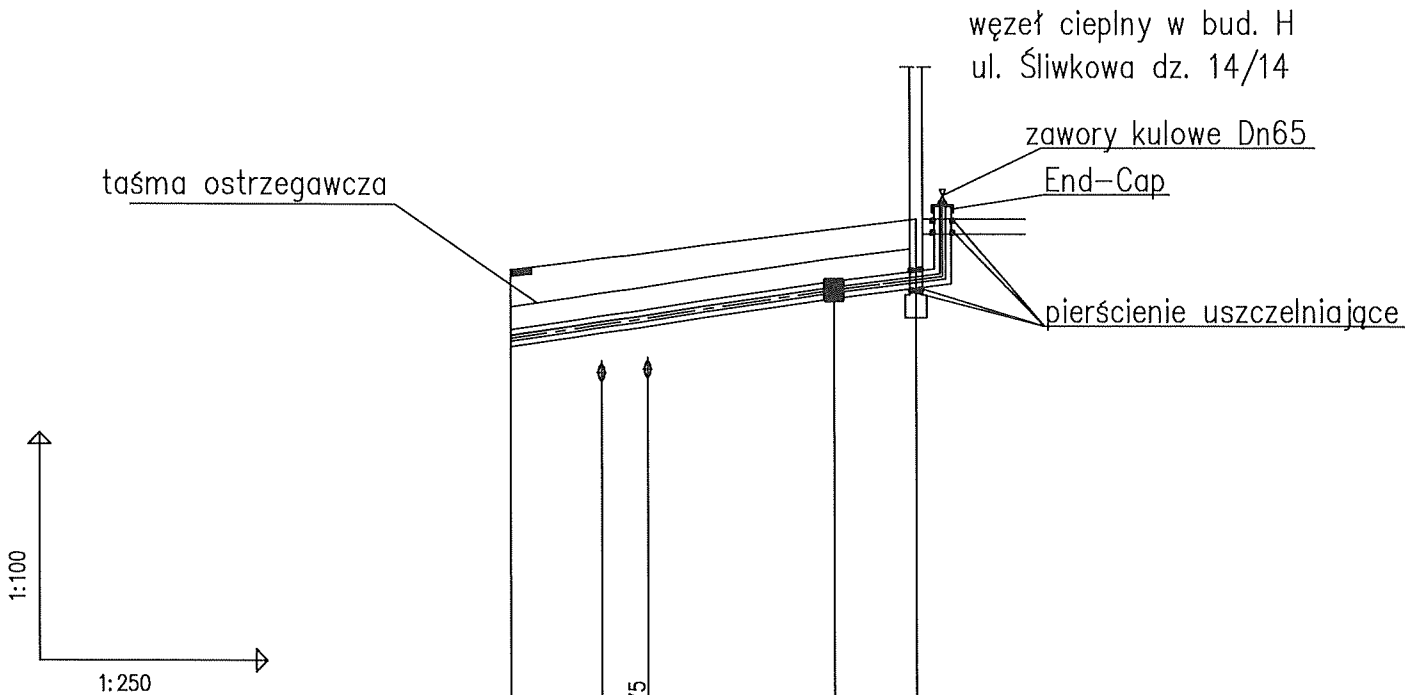

POZIOM PORÓWNAWCZY      20.00 m n.p.m.

|                       |       |       |                             |          |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------|----------|
| RZEDNA TERENU ISTN.   | 30.15 |       | 30.69                       | 30.83    |
| RZEDNA OSI SIECI      | 29.25 | 29.43 | 29.89                       | 30.03    |
| ZAGLEBIENIE OSI SIECI | 0.90  |       | 0.80                        | 0.80     |
| SPADKI, DŁUGOŚCI      | 6.01% |       | 10.69m                      | 5.08%    |
| SREDNICA, MATERIAL    |       |       | $\varnothing 76.1+76.1/225$ | L=13.39m |
| ODLEGŁOŚCI            | 0.00  | 3.00  | 10.69                       | 2.70     |
|                       | C22   |       | C23                         | C24      |

| PROJEKT BUDOWLANY  |   |       |           |   |
|--|---|-------|-----------|---|
| TEMAT  | Przyłłącze ciepłownicze wysokich parametrów z rur przizolowanych Dn200+200/560, Dn65+65/225 do budynku H przy ul. Śliwkowej dz. nr 14/14 w Rajkowie |       |           |   |
| ADRES  | Rajkowo, ul. Śliwkowa dz. nr 14/1, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obręb Rajkowo   |       |           |   |
| INWESTOR   | Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.  |       |           |   |
| BRANŻA   | Sanitarna   |       |           | PODPIS  |
| PROJEKTOWAŁ  | mgr inż. Bartosz Baranowski<br>upr. bud. nr ZAP/0050/PWOS/05  |       |           |  |
| OPRACOWAŁA   | inż. Iwona Konikowska   |       |           |   |
| PROFIL PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO<br>OD C22 DO BUD. H PRZY UL. ŚLIWKOWEJ DZ. 14/14 |   |       |           |   |
| DATA   | 05.2022   | SKALA | 1:100/250 | NR RYS. 5   |

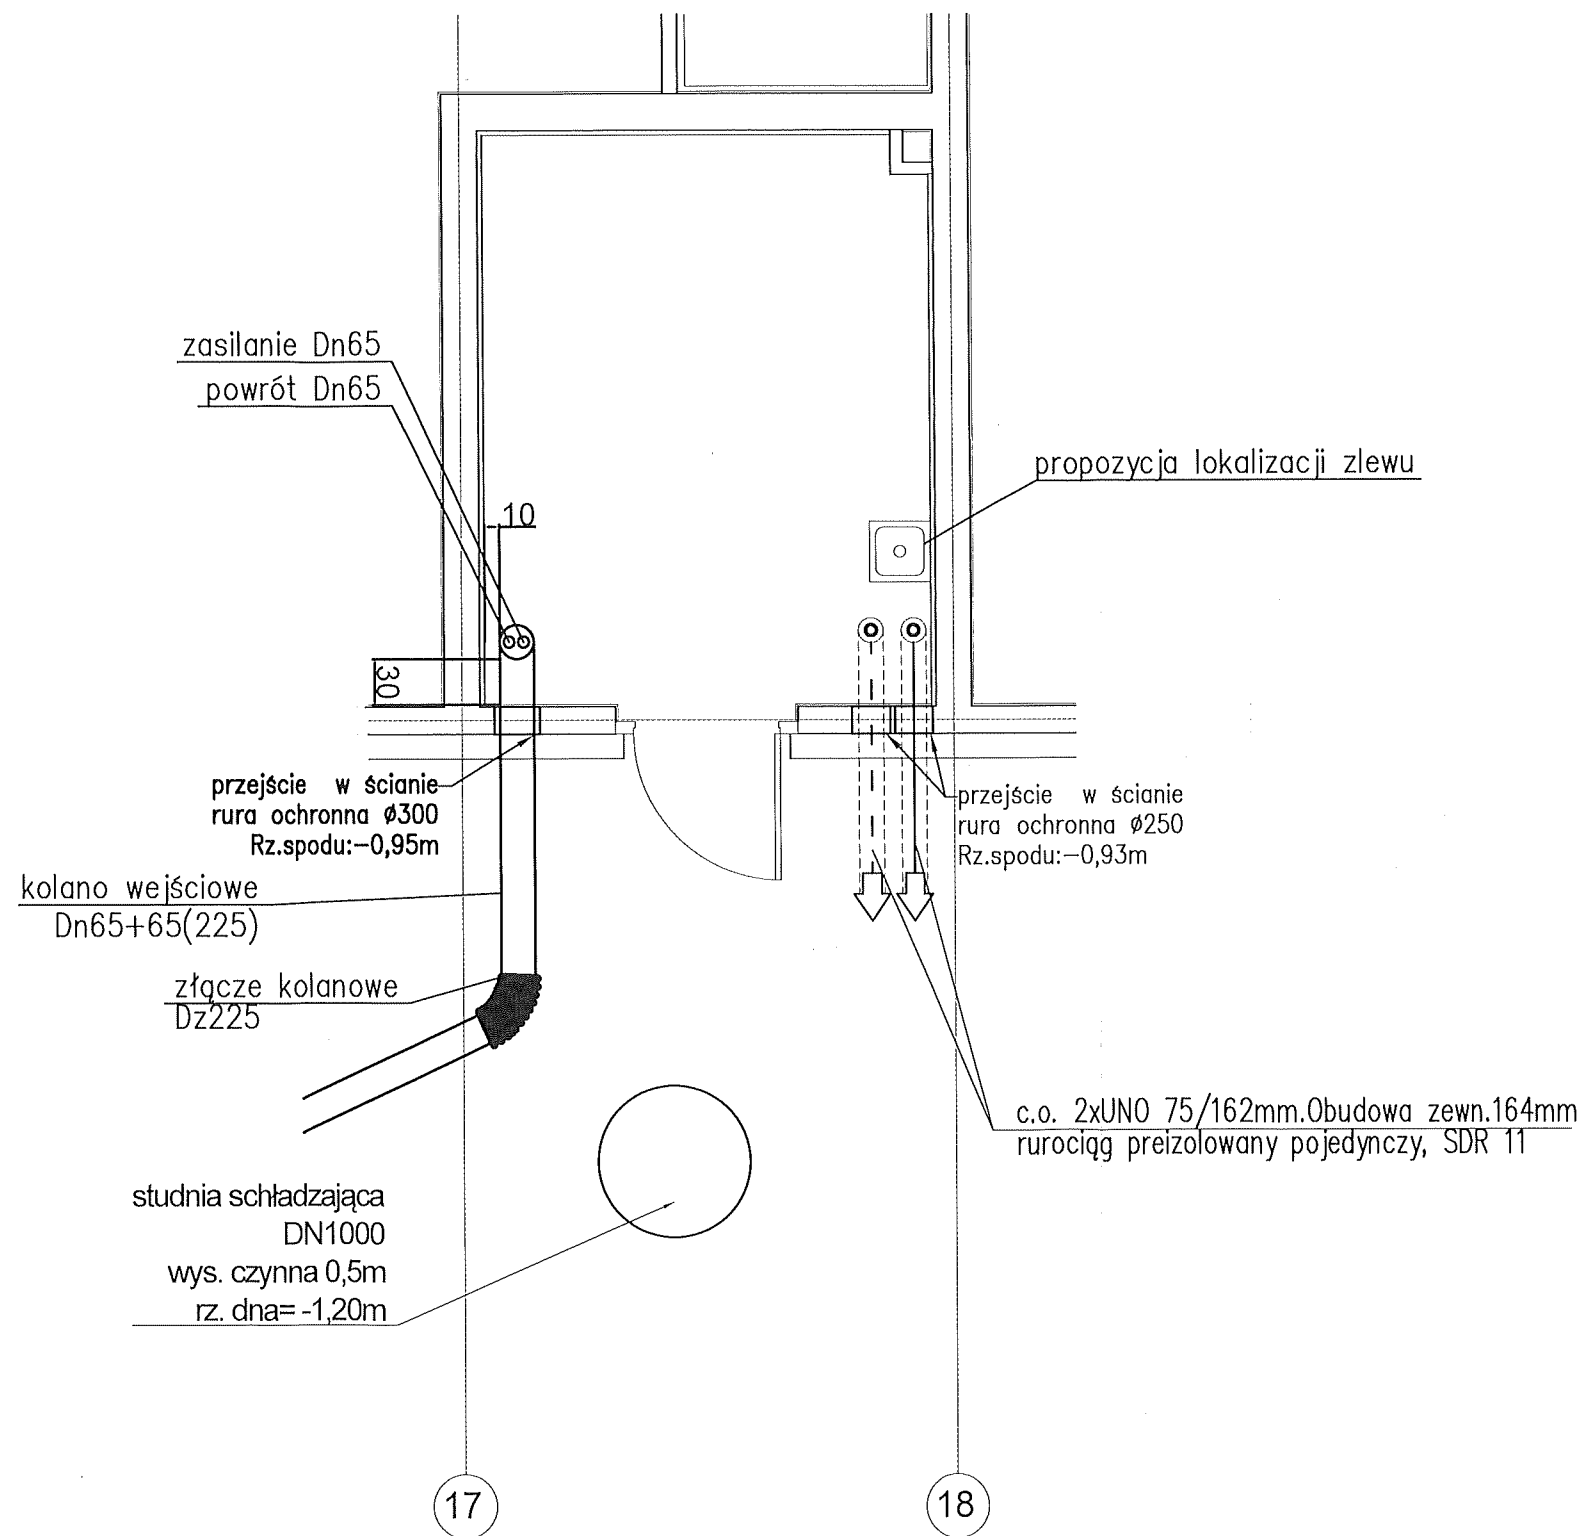

# PROJEKT BUDOWLANY


|  |   |       |      |   |   |
|--|---|-------|------|---|---|
| TEMAT                                  | Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów z rur preizolowanych Dn200+200/560, Dn65+65/225 do budynku H przy ul. Śliwkowej dz. nr 14/14 w Rajkowie |       |      |   |   |
| ADRES                                  | Rajkowo, ul. Śliwkowa (budynek H) dz. nr 14/14, obr. Rajkowo  |       |      |   |   |
| INWESTOR                               | SEC Sp. z o.o.<br>ul. Zbożowa 4,<br>70-653 Szczecin   |       |      |   |   |
| BRANŻA                                 | Sanitarna - ciepłownicza  |       |      |   |   |
| PROJEKTANT                             | mgr inż. Bartosz Baranowski<br>upr. bud. nr ZAP/0050/PWOS/05  |       |      |  |   |
| OPRACOWAŁA                             | inż. Iwona Konikowska   |       |      |   |   |
| WEJŚCIE PRZYŁĄCZEM CIEPLNYM DO BUDYNKU |   |       |      |   |   |
| DATA                                   | 05.2022   | SKALA | 1:50 | NR RYS.   | 6 |

# SCHEMAT PRZEKROJU PRZECZ WYKOP

taśma ostrzegawcza  
ciepłociagu


grunt

taśma ostrzegawcza  
kanalizacji teletech.

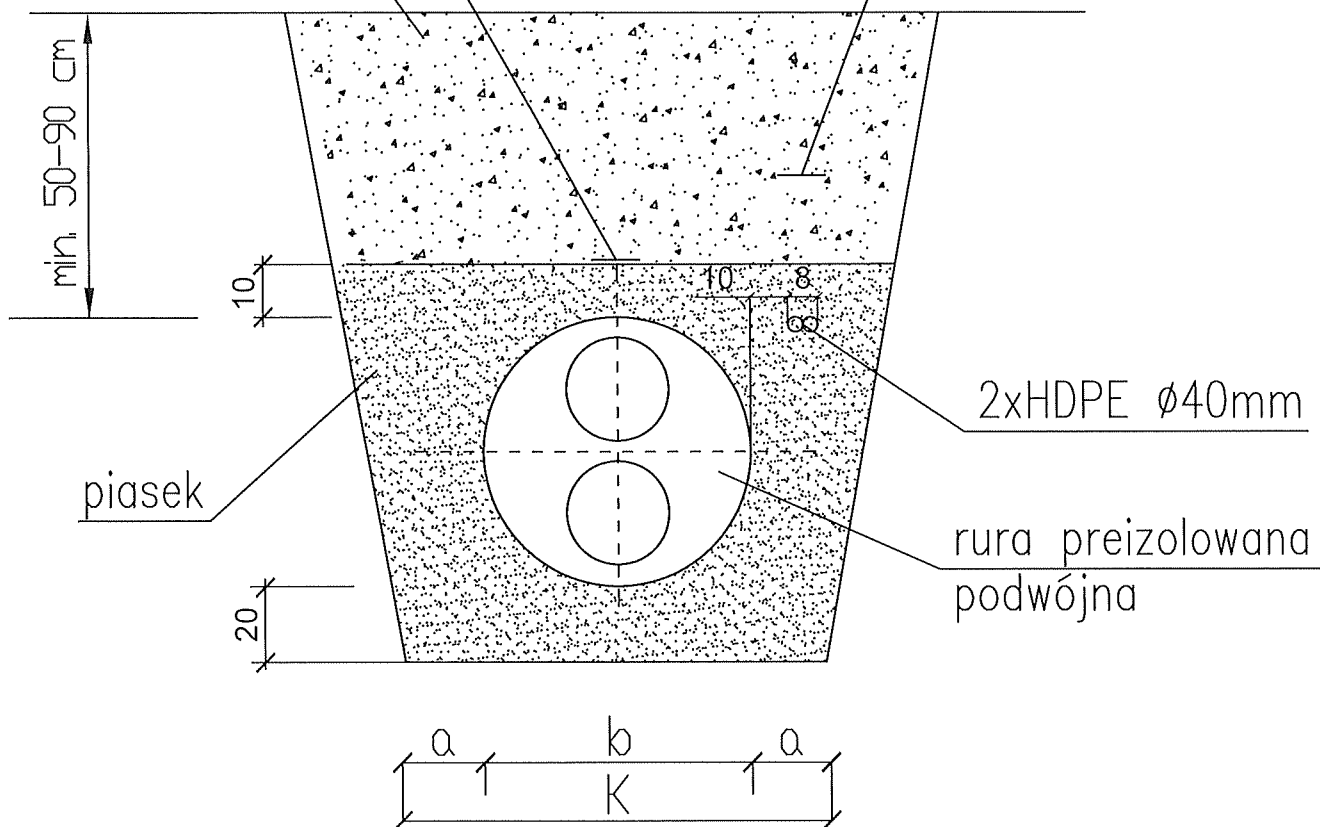

| DN   | d/D               | a    | b    | K    |
|------|-------------------|------|------|------|
| [mm] | [mm/mm]           | [mm] | [mm] | [mm] |
| 200  | (219,1+219,1)/560 | 300  | 560  | 1160 |
| 65   | (76,1+76,1)/225   | 300  | 225  | 825  |


## PROJEKT WYKONAWCZY

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| TEMAT       | Przylączy ciepłownicze wysokich parametrów z rur preizolowanych podwójnych: Dn200+200/560, Dn65+65/225 do budynku "H" przy ul. Śliwkowej dz. 14/14 w Rajkowie |   |
| ADRES       | Rajkowo, ul. Śliwkowa<br>dz. nr 14/1, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obręb Rajkowo  |   |
| INWESTOR    | Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.  |   |
| BRANŻA      | Sanitarna   |   |
| PROJEKTANT  | mgr inż. Bartosz Baranowski<br>upr. nr ZAP/0050/PWOS/05   |  |
| OPRACOWANIE | inż. Iwona Konikowska   |   |


## SCHEMAT PRZEKROJU PRZECZ WYKOP

DATA 05.2022 SKALA - NR RYS. 7

# OBUDOWA ZAWORU KULOWEGO ODCINAJĄCEGO

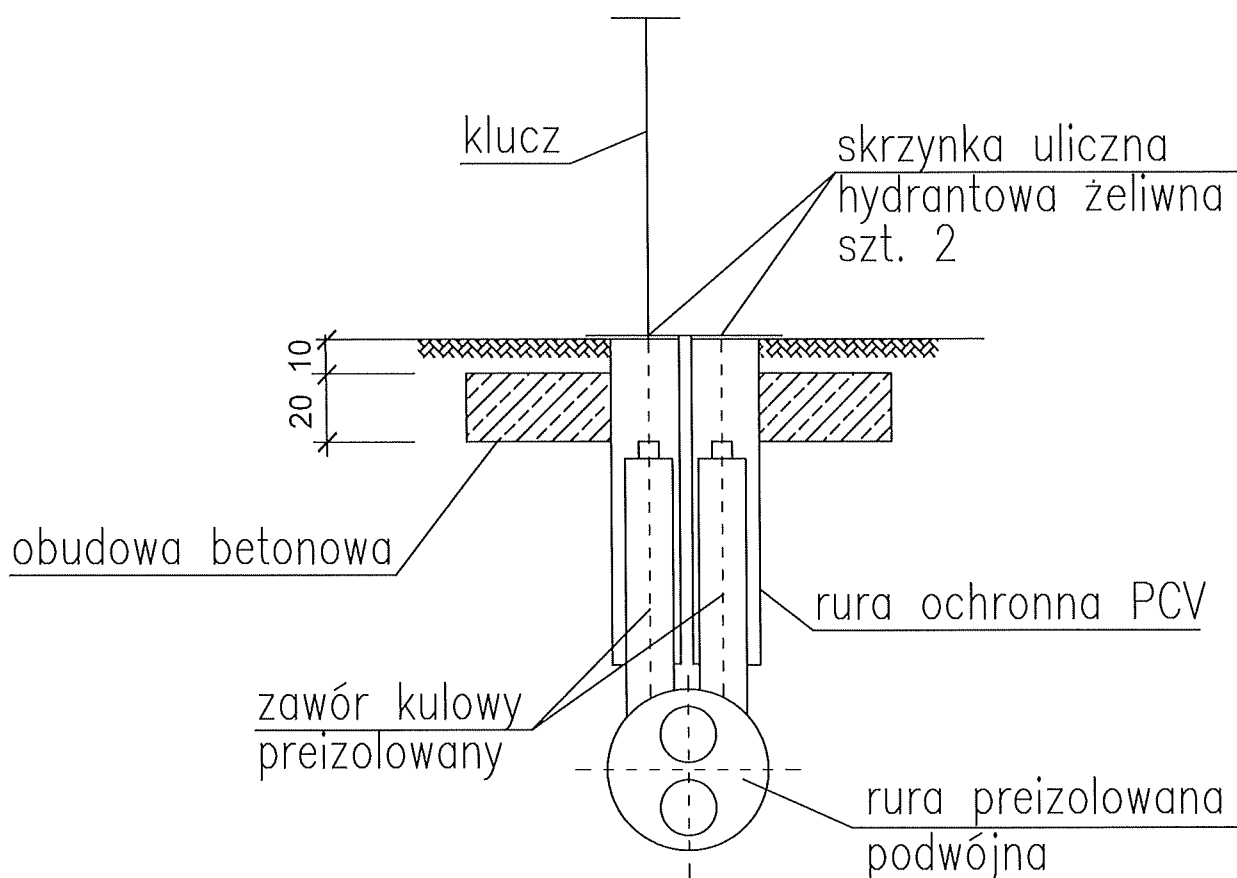

## PROJEKT WYKONAWCZY

|             |   |   |  |
|-------------|---|---|--|
| TEMAT       | Przylącze ciepłownicze wysokich parametrów z rur preizolowanych podwójnych: Dn200+200/560, Dn65+65/225 do budynku "H" przy ul. Śliwkowej dz. 14/14 w Rajkowie |   |  |
| ADRES       | Rajkowo, ul. Śliwkowa<br>dz. nr 14/1, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15 obręb Rajkowo  |   |  |
| INWESTOR    | Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.  |   |  |
| BRANŻA      | Sanitarna   |   |  |
| PROJEKTANT  | mgr inż. Bartosz Baranowski<br>upr. nr ZAP/0050/PWOS/05   |  |  |
| OPRACOWANIE | inż. Iwona Konikowska   |   |  |

## OBUDOWA ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH

|      |         |       |   |         |   |
|------|---------|-------|---|---------|---|
| DATA | 05.2022 | SKALA | - | NR RYS. | 8 |
|------|---------|-------|---|---------|---|